


# 大阪・関西万博 会場配置計画図

2024年12月18日 衆議院経済産業委員会配布資料①  
日本共産党 辰巳孝太郎

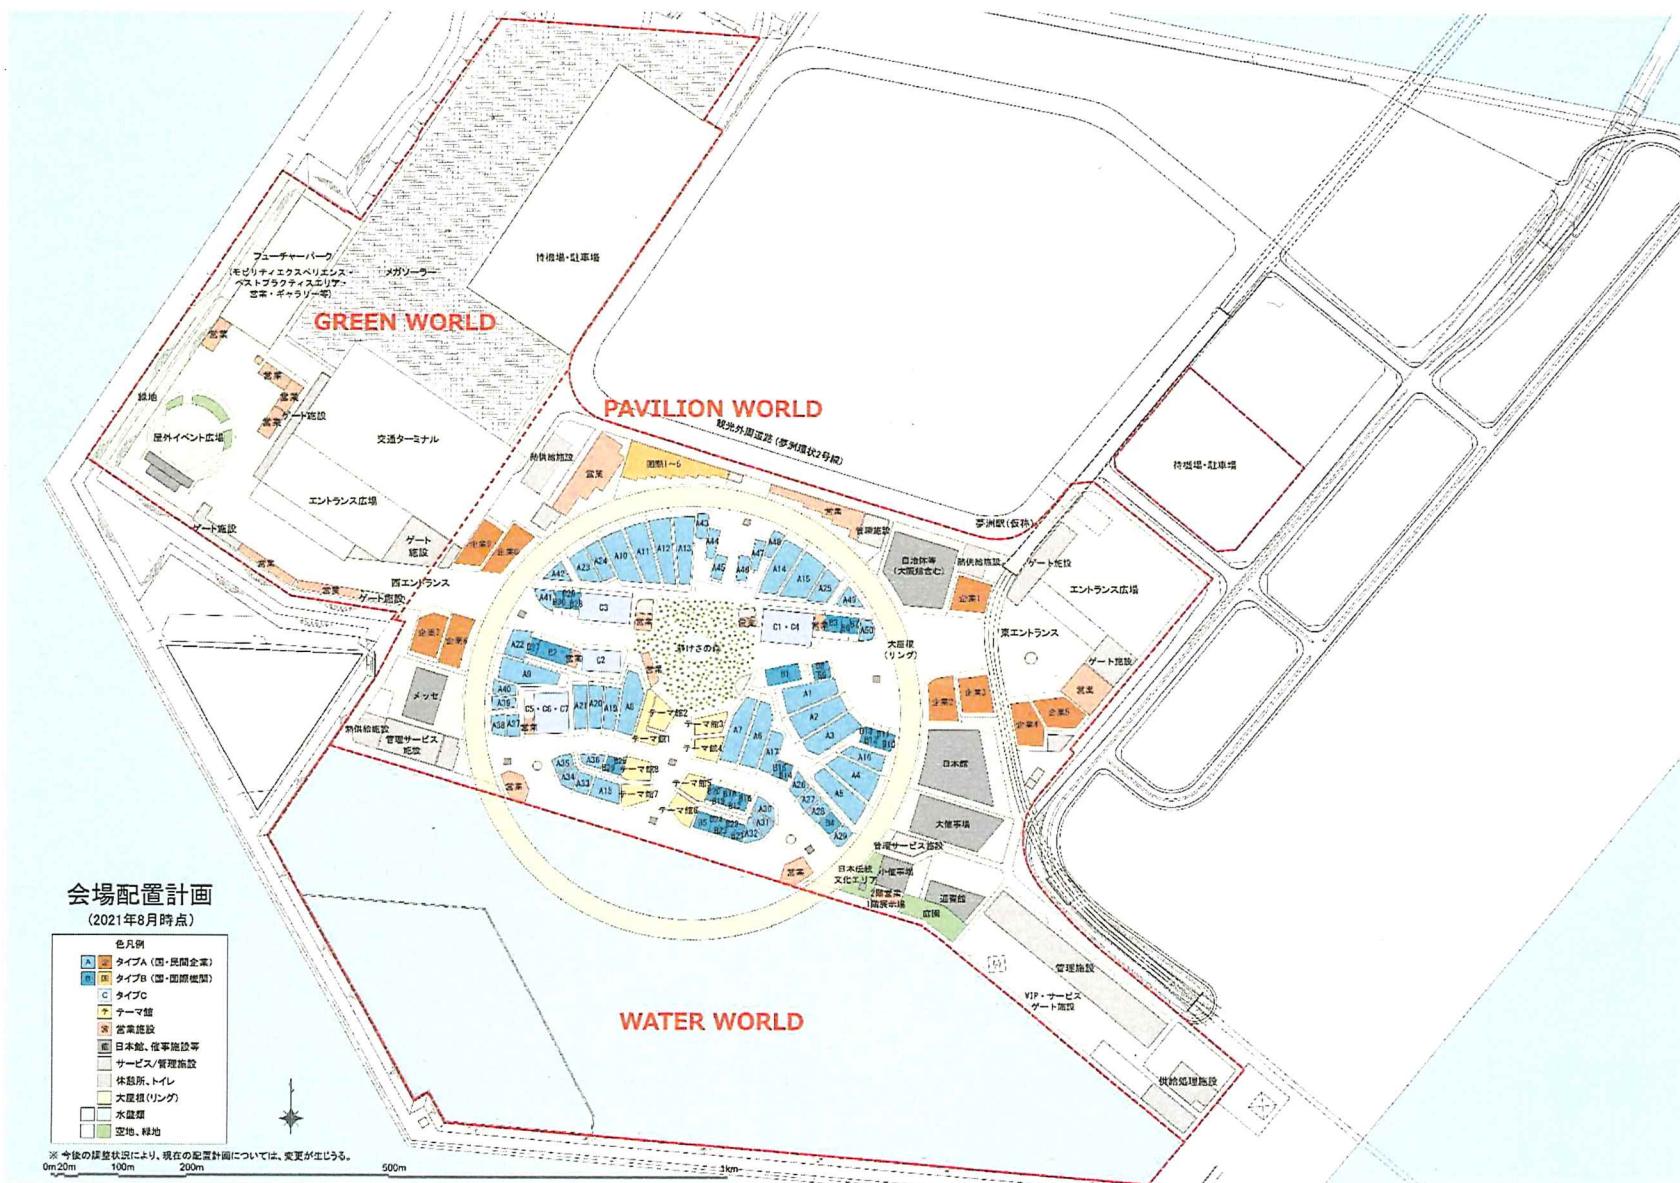

出典：2025年日本国際博覧会協会資料を基に辰巳孝太郎事務所作成

## ガス濃度測定結果（GW工区 建物外 ガス抜き管／メタン）

メタン(CH <sub>4</sub> )																			
測定点	※「over」は測定器の検知範囲(0~1.5vol%)以上であったことを示す。																		
	8/1	8/2	8/3	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30
98G2	0.0	0.0	0.0	over	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
98G7	2.4	2.4	2.4	over															
00G1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00G2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00G3	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01G1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01G2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01G3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03G1	2.2	1.5	2.7	1.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	over	over	4.9	over	over	over	over	over	over
03G2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03G3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03G5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03G6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07G2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08G2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08G3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09G1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15G1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15G2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15G3	0.0	over	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18G1	1.4	1.7	0.6	1.6	2.1	2.2	1.9	1.9	1.6	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18G2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.4	0.4	3.0
22G1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22G2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22G3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.6	0.4	0.0	0.0
22G4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


出典：経済産業省提出資料を基に辰巳孝太郎事務所作成

## ガス濃度測定結果 (GW工区 建物内 地下ピット／一酸化炭素)

出典：経済産業省提出資料を基に辰巳孝太郎事務所作成

2024年12月18日 衆議院経済産業委員会配布資料④  
日本共産党 辰巳孝太郎

## ガス抜き管配置図（GW工区）

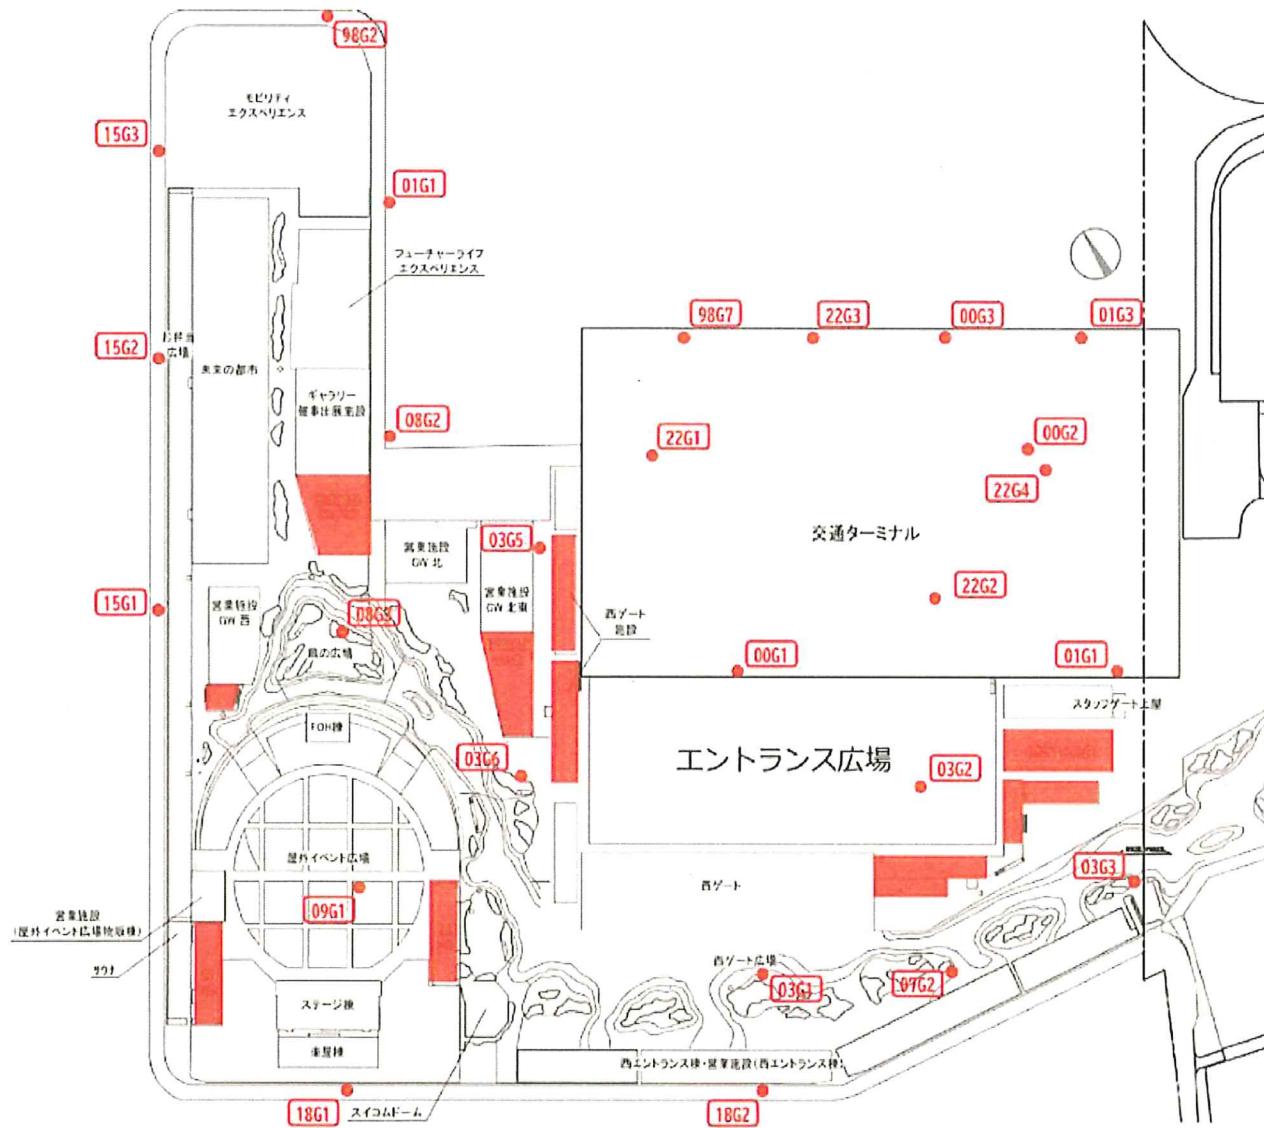

出典：経済産業省提出資料を基に辰巳孝太郎事務所作成

2024年12月18日 衆議院経済産業委員会配布資料⑤  
日本共産党 辰巳孝太郎

## ガス抜き管図（GW工区）



出典：大阪民主新報社提供資料を基に辰巳孝太郎事務所作成